


BAĞLANTI DİYAGRAMI



ENDA ETC serisi cihazlar pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlarına uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapıldıktan sonra bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kırılmalardan korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Sebepke bağlantısı olmayan giriş ve çıkış hatlarında ekranlı ve burçulu kordon kablo kullanılmalıdır. Bu kablolar yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. Ekran hattı cihaz tarafındaki uçundan topraklanmalıdır.

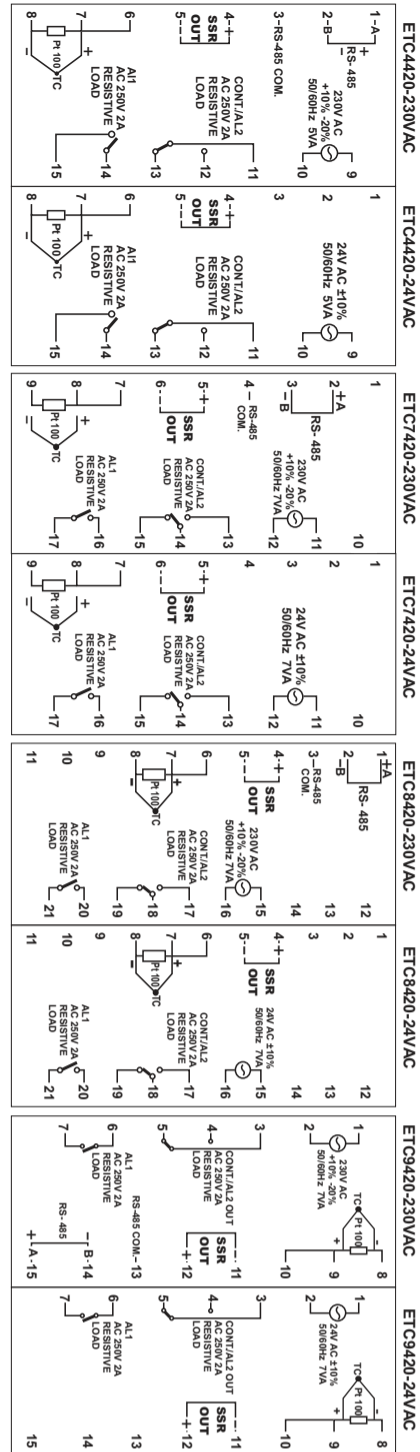

Vida sıkma momenti
0.4-0.5Nm

Cihazın tümünde ÇİFT YALITIM vardır.

Sigorta bağlanmalıdır.


Kablo dışıçısı: 1.5mm²

Çihazın içi elektriksel olarak izole değildir. Bu nedenle topraklanmalıdır.




NOT: 1) Besleme kabloları IEC 60789 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır. 2) Güvenlik kuralları gereğince sebepke anahtar operatörün kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olması ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.

ALARM VE ALARM ÇIKIŞI BİÇİMLERİ

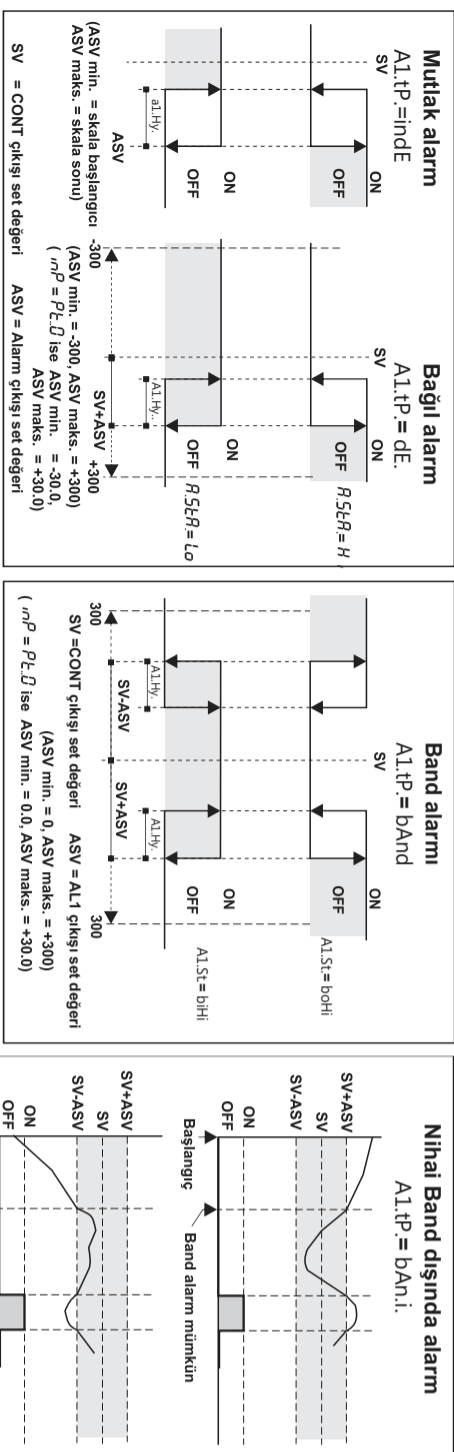

KONTROL VE ALARM SET DEĞERLERİNİN AYARLANMASI

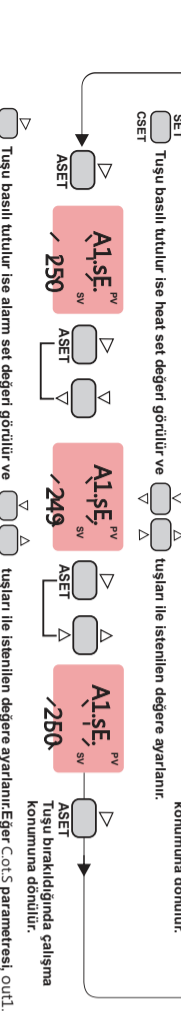

NOT: CSET değerinin maksimumunu CH.L parametresindeki değer, minimumunu ise C.Lo.L parametresindeki değeri. Eğer alarm tipi bağımsız alarm seçilmiş ise A1.SE ve A2.SE değeri tam skala limitleri içinde ayarlanabilir. Sapma alarm seçilmiş ise A1.SE ve A2.SE değeri -300 ile +300 arasında ayarlanabilir.

ETCXXX-T-02-RA3

